

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: филиал ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» в городе Анапе Краснодарского края

Место нахождения (адрес): г-к. Анапа, ул. Чехова, 69

Форма собственности объекта: Частная (аренда)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: филиал ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» в городе Анапе Краснодарского края ИНН: 2320051199

Количество этажей здания 3 этаж расположения объекта 1-3

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				<i>Зона отсутствует</i>
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 4.1.2; 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	-----	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				<i>Зона отсутствует</i>
- ширина лестничного марша	О, С	не менее 1,35 м.	-----	п. 4.1.12
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12
- нескользящее покрытие или шероховатая поверхность ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12
- различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	-----	п. 4.1.12
- тактильный напольный указатель за 0.8 – 0.9м. перед лестницей сверху и внизу шириной 0.3 – 0.3	С	наличие	-----	п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
0.5м.				
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- непрерывная поверхность поручней по всей длине	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.2 ГОСТ Р 51261)
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.3 ГОСТ Р 51261)
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	-----	п. 4.1.14 <u>Зона отсутствует</u>
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-----	п. 4.1.15; 5.1.2 (п. 5.2.3 ГОСТ Р 51261)
- нескользкое покрытие пандуса	К	наличие	-----	п. 4.1.16
Подъемник, дублирующий лестницу на входе на территорию (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	-----	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Автостоянка				<u>Зона отсутствует</u>
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	-----	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	-----	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	-----	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезды/въезды с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	-----	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	-----	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-----	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				<u>Зона отсутствует</u>
- указатели направления движения	К	наличие	-----	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	-----	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	-----	п. 4.1.7
- ровное и шероховатое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и т.д.	К	наличие	-----	п. 4.1.11
Открытая лестница:				<u>Зона отсутствует</u>
- ширина лестничного марша	О, С	не менее 1,35 м.	-----	п. 4.1.12
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12
- нескользящее покрытие или шероховатая поверхность ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12
- различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	-----	п. 4.1.12
- тактильный напольный указатель за 0.8 – 0.9 м. перед лестницей вверху и внизу шириной 0.3 – 0.5 м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14; 5.2.15 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- непрерывная поверхность поручней по всей длине	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14; 5.2.15 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	-----	п. 4.1.14; 5.2.15 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	-----	п. 4.1.14 <u>Зона отсутствует</u>
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-----	п. 4.1.15; 5.1.2 (п. 5.2.3 ГОСТ Р 51261)
- нескользкое покрытие пандуса	К	наличие	-----	п. 4.1.16
Подъемник, дублирующий открытую лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	-----	п. 4.1.14; п. 5.2.13

2.2. Вход

Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	<i>В наличии</i>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- непрерывная поверхность поручней по всей длине	О, С	наличие	<i>В наличии</i>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.2 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.3 ГОСТ Р 51261) (<i>отсутствует горизонтальное завершение поручней внизу</i>) (<i>имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов</i>)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина лестничного марша	О, С	не менее 1,35 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.12
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.12
- едилообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	<i>В наличии</i>	п. 4.1.12
- нескользящее покрытие или шероховатая поверхность ступеней	О, С	наличие	<i>В наличии</i>	п. 4.1.12
- различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	<i>В наличии</i>	п. 4.1.12
- тактильный напольный указатель за 0.8 – 0.9 м. перед лестницей вверху и внизу шириной 0.3 – 0.5 м.	С	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 4.1.12 (не требуется)
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	<i>В наличии</i>	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	<i>В наличии</i>	п. 4.1.15; 5.1.2 (п. 5.1; 5.2.2 ГОСТ Р 51261)
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	<i>В наличии</i>	п. 4.1.15; 5.1.2 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.15; 5.1.2 (п. 5.2.3 ГОСТ Р 51261)
- нескользкое покрытие пандуса	К	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 4.1.16 (не требуется, в наличии шероховатая поверхность)
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 4.1.14; п. 5.2.13 (не требуется)
Входная площадка				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.1.3 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.1.3 (не требуется, плитка имеет шероховатую поверхность)
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.1.4 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	<i>В наличии</i>	п. 5.1.5
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 2,3 х 1,5 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.1.4 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	<i>В наличии</i>	п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-3				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.2
Тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенная поверхность перед дверными проемами и входами на лестницы	С	за 0,6м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.3 (ГОСТ Р 12.4.026)
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.2.4 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон открытых лестниц	О, С	наличие	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.15 (поручень с одной стороны, лестница полузакрытого типа)
Поручни на высоте открытых лестниц	О, С	90 см.	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.15 (поручень с одной стороны, лестница полузакрытого типа)
Непрерывная поверхность поручня по всей длине (с внутренней стороны лестницы)	О, С	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.2.15 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.2.10 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	<i>В наличии</i>	п. 5.2.16
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			<i>Отсутствует</i>	(имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-----	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-----	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-----	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-----	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-----	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.2.13 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				<u>Зона отсутствует</u>
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 5.1.4)
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-----	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			<i>Отсутствует</i>	(имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-----	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-----	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-----	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж 1-3				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				(Библиотека)
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1% (от общего числа зрителей)	<i>Соответствует</i>	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	<i>Соответствует</i>	п. 7.1.7

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	<i>Соответствует</i>	п. 7.1.7
- наличие информационной мнемосхемы при входах в здания массового посещения (вокзалы, социальные, административные учреждения, многофункциональные центры)	С	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 7.1.8 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	<i>Соответствует</i>	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	<i>Соответствует</i>	п. 7.1.9
Предприятия торговли				<u><i>Зона отсутствует</i></u>
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,8 м.	-----	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-----	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-----	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-----	п. 7.4.2
Информация о расположении торговых залов и секций, об ассортименте и ценниках на товарах и средства связи с администрацией	С	наличие	-----	п. 7.4.3; 7.4.4.
Предприятия питания				<u><i>Зона отсутствует</i></u>
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-----	п. 7.4.7
Ширина прохода между столами в ресторане	К	не менее 1,2 м.	-----	п. 7.4.7

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	-----	п. 7.4.7
Гардеробные, примерочные, раздевальные комнаты и т.п.				
Оборудование гардеробных, примерочных, раздевальных – крючки, вешалки, полки для одежды	К, С, О	не менее 5%	<i>Соответствует</i>	п. 7.4.8
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				<u><i>Зона отсутствует</i></u>
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	-----	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-----	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:			-----	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):			-----	
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				<i>(Аудитории)</i>
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8 (не в полном объеме) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- высота порога	К	не более 1,4 см.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	<i>Соответствует</i>	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	<i>Соответствует</i>	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 5.2.2 (не в полном объеме) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1-3				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Не соответствует	п. 5.3.2 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Знак доступности кабины для инвалидов (в том числе рельефные)	К	наличие	Отсутствует	п. 5.3.6 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.3.6 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
2.6. Средства информации – этаж I				
Обозначение <u>специальными символами доступных элементов здания</u> , указатели направления движения	К, С, Г	наличие	<i>В наличии</i>	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	<i>В наличии</i>	п. 5.5.1; 5.5.8 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Система двусторонней связи с диспетчером или дежурным	К, С, Г	наличие	<i>Отсутствуют</i>	п. 5.5.7 (не требуется)
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте (визуальная информация)	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	<i>В наличии</i>	п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	<i>Отсутствуют</i>	п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	#	#	#	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	+	-	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	+	#	+	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	*X	*X	*X	*X	*X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	-----
Вход	Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012 (Установить горизонтальное завершение поручней внизу с не травмирующим окончанием и горизонтальным завершением не менее 30см. лестницы наружной на входе. Установить размер входной площадки при наличии пандуса не менее 2.2 x 2.2м. Установить ширину проема одной створки двери в свету входной наружной не менее 90см. Установить ширину проема одной створки двери в свету входной внутренней из тамбура не менее 90см.).
Пути движения	Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012 (Установить высоту порогов или перепад высот путей движения не более 1.4см. Установить непрерывную поверхность поручней по всей длине (с внутренней стороны) лестницы внутренней в зону оказания услуг. Установить горизонтальное завершение поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы внутренней в зону оказания услуг. Установить пандус, дублирующий внутреннюю лестницу на входе/ подъемное устройство/ лифт пассажирский.).
Зона оказания услуги	Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012 (Установить информационную мнемосхему при входе в здание. Установить ширину проема одной створки двери в свету обслуживания в кабинете не менее 90см. Установить пространство для разворота кресла-коляски обслуживания в кабинете диаметром не менее 1.4м.).

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Санитарно-гигиеническое помещение	<i>Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012 (Установить долю доступных кабин уборных от общего количества 7% но не менее 1. Установить знак доступности кабины для инвалидов. Установить размер кабины (ширина x глубина) не менее 1.65 x 1.8м. Установить ширину двери кабины не менее 0.9м. Установить пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0.75м. Установить пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1.4м. Установить откидные поручни, штанги. Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом.).</i>
Средства информации	<i>Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012 (Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации).</i>


* - Заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов, справка от 05.07.2019№01-03/2839

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Представителю собственника объекта даны разъяснения требований по обеспечению доступности объекта для различных категорий инвалидов, а также необходимости обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги (ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ).

«10»07.2019 года

Ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения управления социальной защиты населения в городе-курорте Анапа

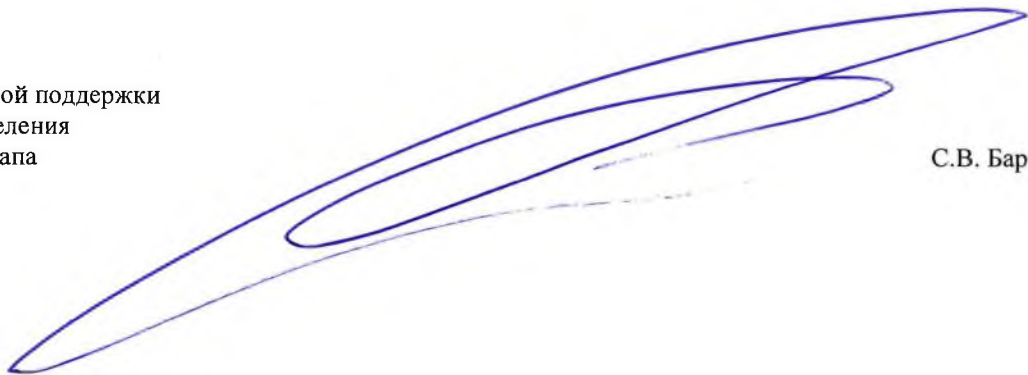

С.В. Бартнев